


TAGHAVELØSNINGER

Krav og anbefalinger




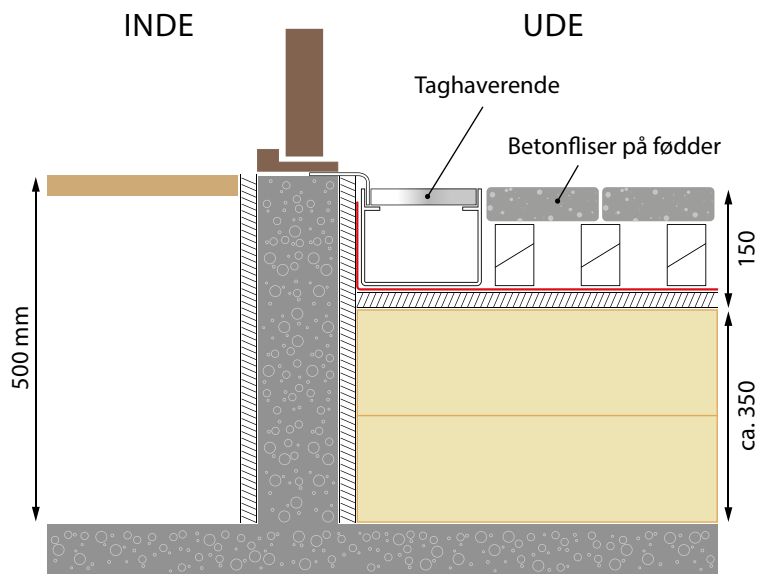


Figur 1. Varmt tag med høj gulvopbygning og terrassegulv med betonfliser. Højdeforskel ved dør maks. 25 mm.

Krav og anbefalinger til niveaufri adgang og afvanding på tagterrasser:

- Krav om niveaufri adgang gælder også til tagterrasser. Dog er et spring i bundstykket i døråbningen på 25 mm acceptabelt iht. bygningsreglementet. (BR18, Byg-Erfa 23 170602)
- Tagdækningens tilslutning til dør- og facadeparti skal i henhold til gældende praksis normalt udføres med mindst 150 mm inddækningshøjde. (Byg-Erfa 23 170602)
- Inddækningshøjden (mindst 150 mm) skal – uanset valg af isoleringsmetode – beregnes fra overkanten af det højeste punkt af det vandtætte eller vandafledende lag. (Byg-Erfa 23 170602)
- Hvis tagterrassens belægning er fliser lagt i grus, skal inddækningshøjden være mindst 150 mm over den færdige flisebelægningens overside.
- Inddækningen skal beskyttes med en rustfri stålkappe, så fx stoleben fra terrasse møbler ikke slider på eller bryder det vandtætte lag. Stålkappen skal også gå forbi terrasseopbygningen af tremmegulv eller betonfliser på fødder. (Byg-Erfa 23 170602)
- For at hindre opsprøjt anbefales det at etablere en stålrist langs dør- og facadepartier. (Byg-Erfa 23 170602)
- Eventuelle afløbsrender skal være let tilgængelige, så de kan renses med jævne mellemrum. (Byg-Erfa 23 170602)

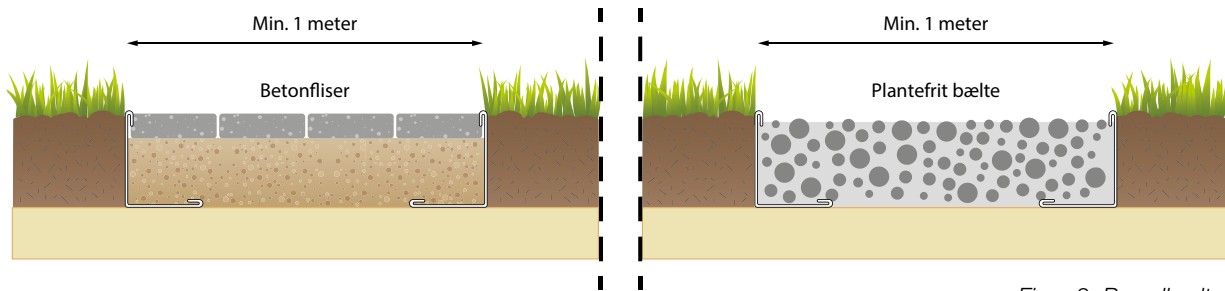

Figur 2. Brandbælter.

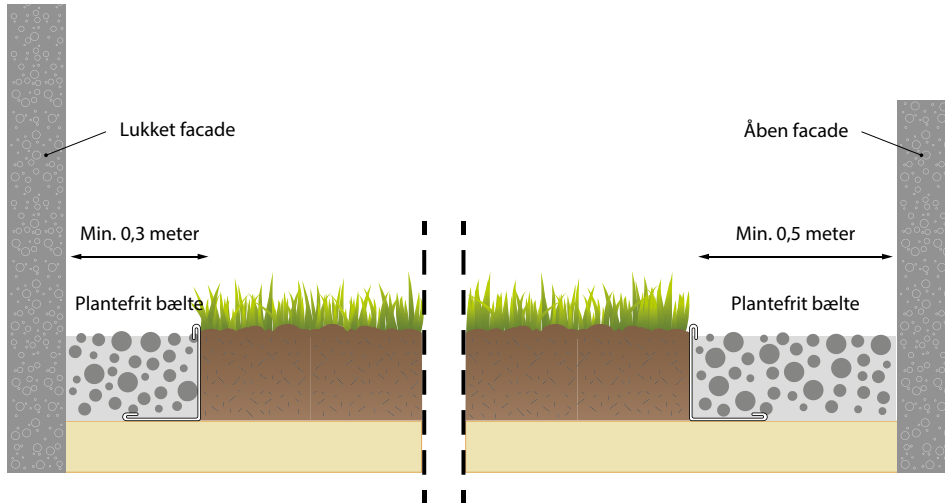

Figur 1. Brandbælter.

Brandsikkerhed og afvanding ifm. grønne tag:

- Langs ydervægge med overflader ringere end beklædning klasse K110B-s1,d0 (klasse 1 beklædning) skal udlægges mindst 0,5 meter brede plantefrie bælter – og tilsvarende ved åbninger i ydervægge under 0,8 meter brystningshøjde fra tag til åbning. (Fig. 1) (Byg-Erfa 27 121227)
- Grønne tage opdeles, så der er højst 40 meter mellem mindst 1 meter brede bælter – uden beplantning – belagt med sten eller betonplader. (Byg-Erfa 27 121227) (Fig. 2)
- Omkring ovenlys mindst 0,5 meter brede bælter – uden beplantning – belagt med sten. (Byg-Erfa 27 121227)
- Langs lukkede facader anlægges mindst 0,3 meter brede, stenbelagte bælter – uden beplantning. Ved fx vinduesåbninger i facaden skal stenbælterne være mindst 0,5 meter brede. (Byg-Erfa 27 121227) (Fig. 1)
- Inddækningshøjde ved grønne tage bør udføres min. 200 mm over vækstlaget. (Byg-Erfa 27 161217)
- Afløb bør udføres, så de afvander alle niveauer i opbygningen. (Byg-Erfa 27 161217)
- Afløb, skot- og kasserender bør planlægges uden vegetation, hvilket kan udføres med afgrænsning af en perforeret vinkelskinne. (Byg-Erfa 27 161217)
- For at sikre, at afvandingen forløber uhindret, skal afløb, stenrender, overløb og lignende tilses og renses mindst to gange årligt. (Byg-Erfa 27 161217)

milford[®]
| *Bringing nature back*